




Rysunek nr 2. Układ drenażowo-retencyjny przekrój podłużny, poprzeczny urządzenia wodnego

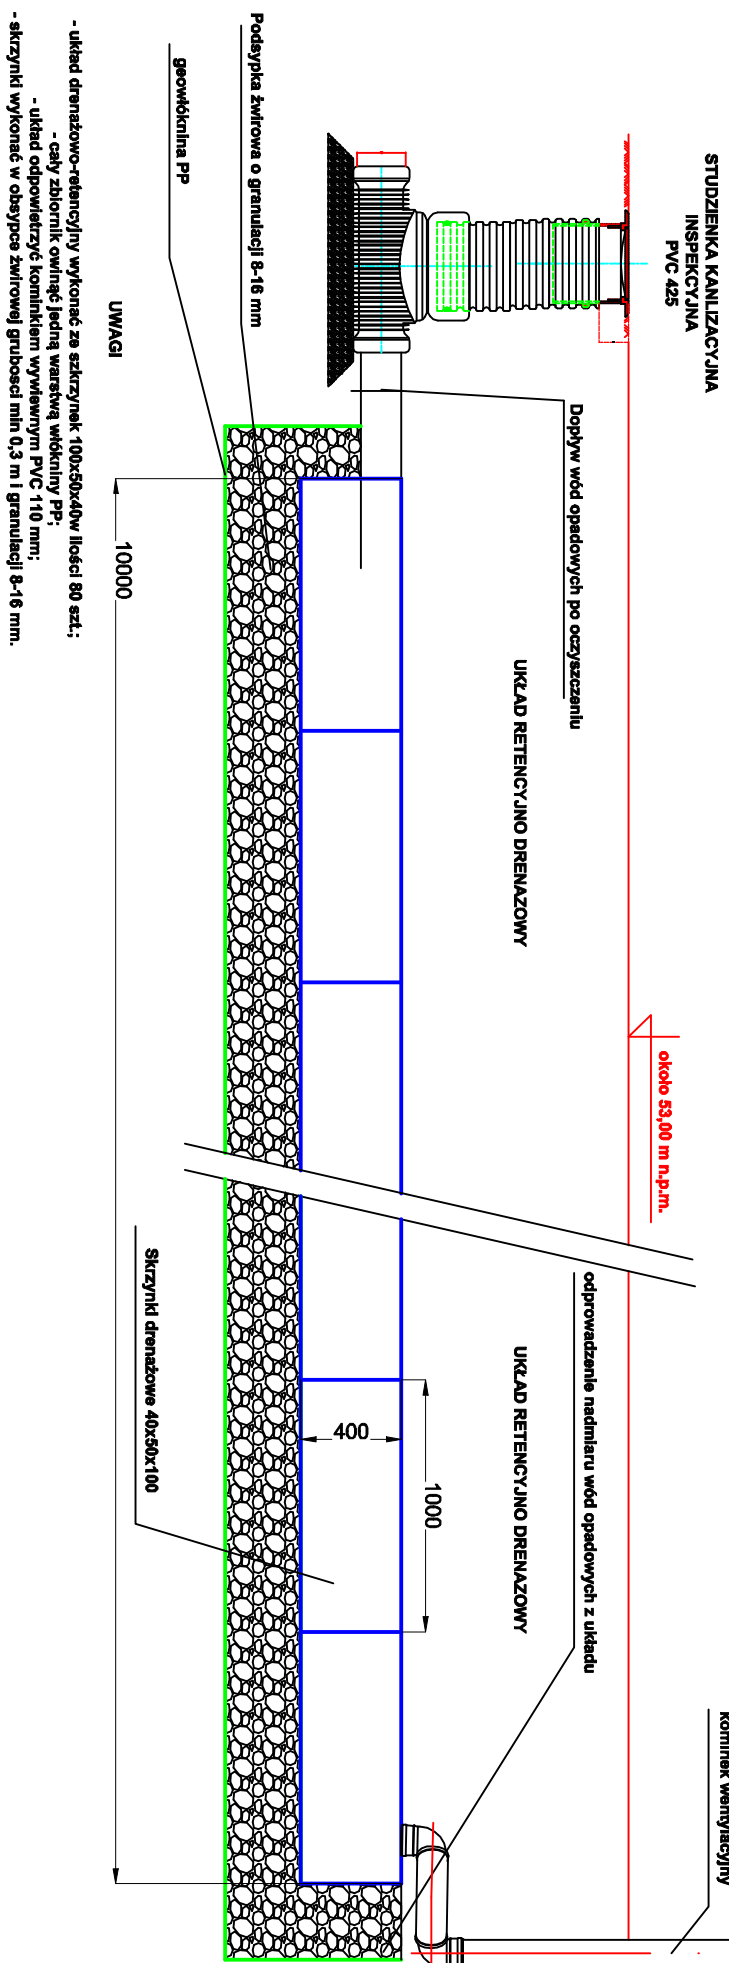

UWAGI

- układ drenażowo-retencyjny wykonać ze szczytniek 100x50x40w ilości 80 szt.;
- cały zbiornik owinać jedną warstwą wótkiny PP;
- układ odpowietrzyć kominkiem wydymalnym PVC 110 mm;
- szczytniki wykonać w obsypce żwirowej grubości min 0,3 m i granulacji 8-16 mm;

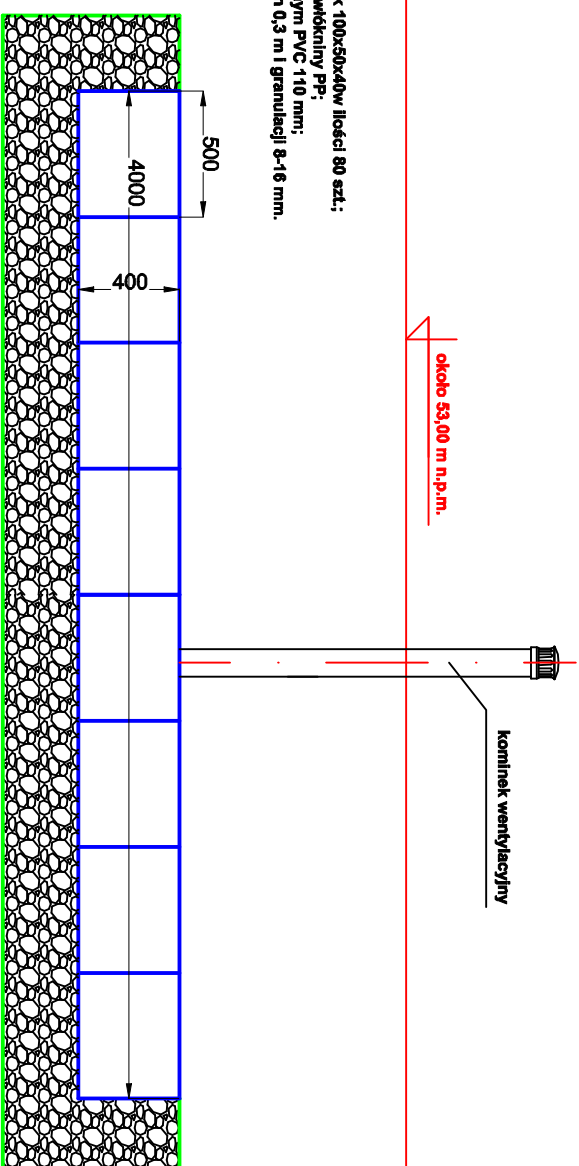

				
Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii (Grodziskie CODEX Sądowski i Wspólnicy Spółka Jawna) 63-000 Środek Włpko, ul. Ścieśniewy 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21 biuro@codex.pl www.codex.pl				
Zamawiający:		Budowno punktu satelityzacji zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla emisyj czarnokół		
Wzrost projektanta:		Stadium dokumentacji:		
Układ drenażowo-retencyjny - przekrój podłużny, poprzeczny urządzenia wodnego		Projekt budowlany		
Data:		Nr rys.:		
15-03		1:50		
Faza:		Stan:		
1:30		1:30		
Projektant:		Wykonawca:		
mgr inż. Robert Ochowiak		Instalacje sanitarne		
mgr inż. Maciej Dziłkowski		Instalacje sanitarne		
L001/487/P005/10		L001/487/P005/10		
Sprawdził:		Wzrost:		
2016		2016		