


ZASILANIE Z RG  
YKY 5x10

TABLICA KONTENERA TB

WYŁĄCZNIK GŁÓWNY

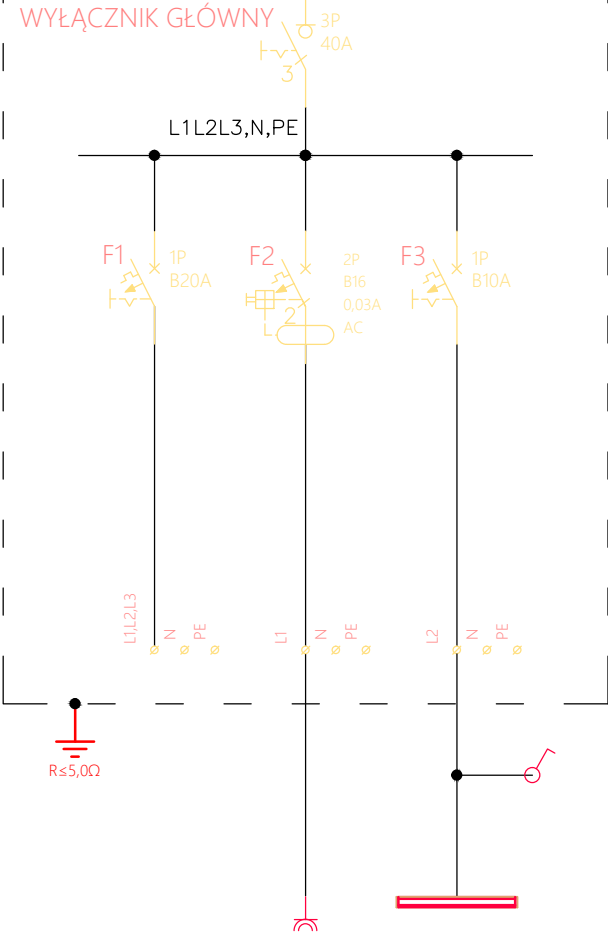


Obwód nr 1	Obwód nr 2	Obwód nr 3
Rezerwa	Gniazda 1xL+N+PE	Oświetlenie
	YDY 3x2,5	YDY 3x1,5
	2,0kW	1,0kW

YKY 5x10

TABLICA KONTENERA TC

WYŁĄCZNIK GŁÓWNY

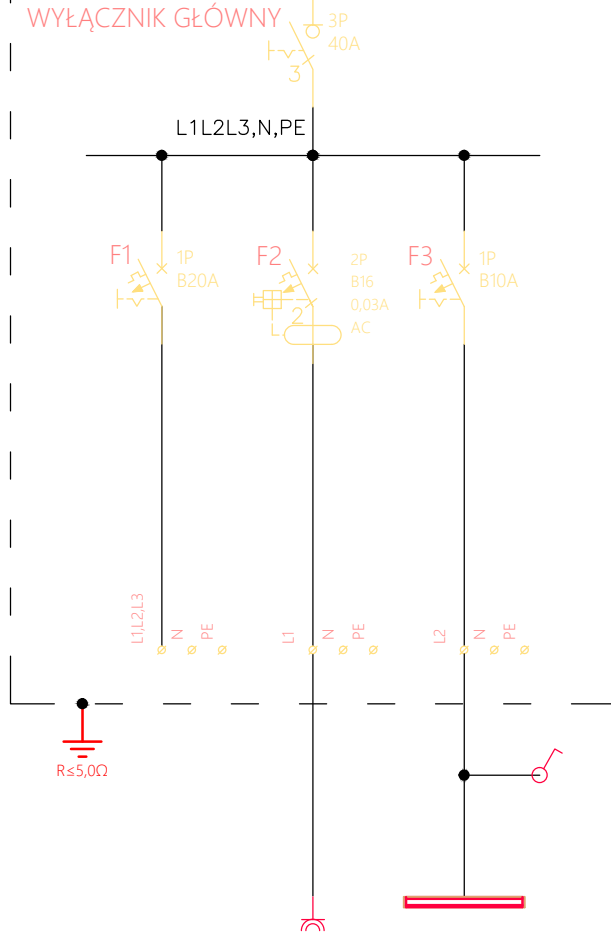


Obwód nr 1	Obwód nr 2	Obwód nr 3
Rezerwa	Gniazda 1xL+N+PE	Oświetlenie
	YDY 3x2,5	YDY 3x1,5
	2,0kW	1,0kW

YKY 5x10

TABLICA KONTENERA TE

WYŁĄCZNIK GŁÓWNY

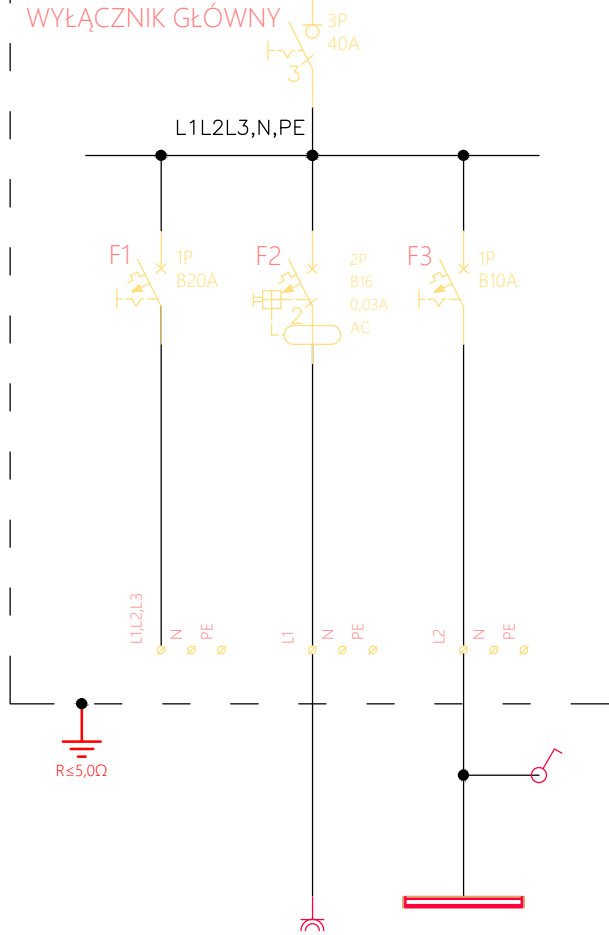

Obwód nr 1	Obwód nr 2	Obwód nr 3
Rezerwa	Gniazda 1xL+N+PE	Oświetlenie
	YDY 3x2,5	YDY 3x1,5
	2,0kW	1,0kW

UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY TN-S

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
zgodnie z PN-HD 60364-4-41

<b>CODEX</b>		Biuro Rzecznostwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna 63-000 Środa Wlkp. ul. Stachury 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21 www.codex.pl	
Przedsięwzięcie:		Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla Gminy Wyrzysk	
Tytuł rysunku:		TABLICE KONTENERÓW - SCHEMAT IDEOWY	
Funkcja:		Imię i nazwisko:	
Projektował:		mgr inż. Michał Szafrński	
Specjalność:		instalacje elektryczne	
Numer uprawnień:		WKP/0187/POOE/11	
Podpis:			
Skala:		E-04	
Branża:		instalacje elektryczne	
Data:		grudzień 2016	