



Poziom porównawczy 92,00 m n.p.m.

| | | | | |
|------------------------------|---------------|-------|-------|--------|
| Rzędna terenu projektowanego | 99,10 | 99,10 | | 99,10 |
| Rzędna terenu istniejącego | | | | |
| Rzędna dna kanału | 98,14 | 98,13 | | 97,75 |
| Zagłębienie dna kanału [m] | 0,96 | 0,97 | | 1,35 |
| Odległości [m] | 0,98 | | 25,44 | 0,97 |
| Średnice, materiał | 160×4,0 | | | 15,0 ‰ |
| Spadek | PVC-U SDR41 I | | | |
| Długość trasy [m] | 0,00 | 0,98 | | 26,42 |
| | | | | 27,38 |

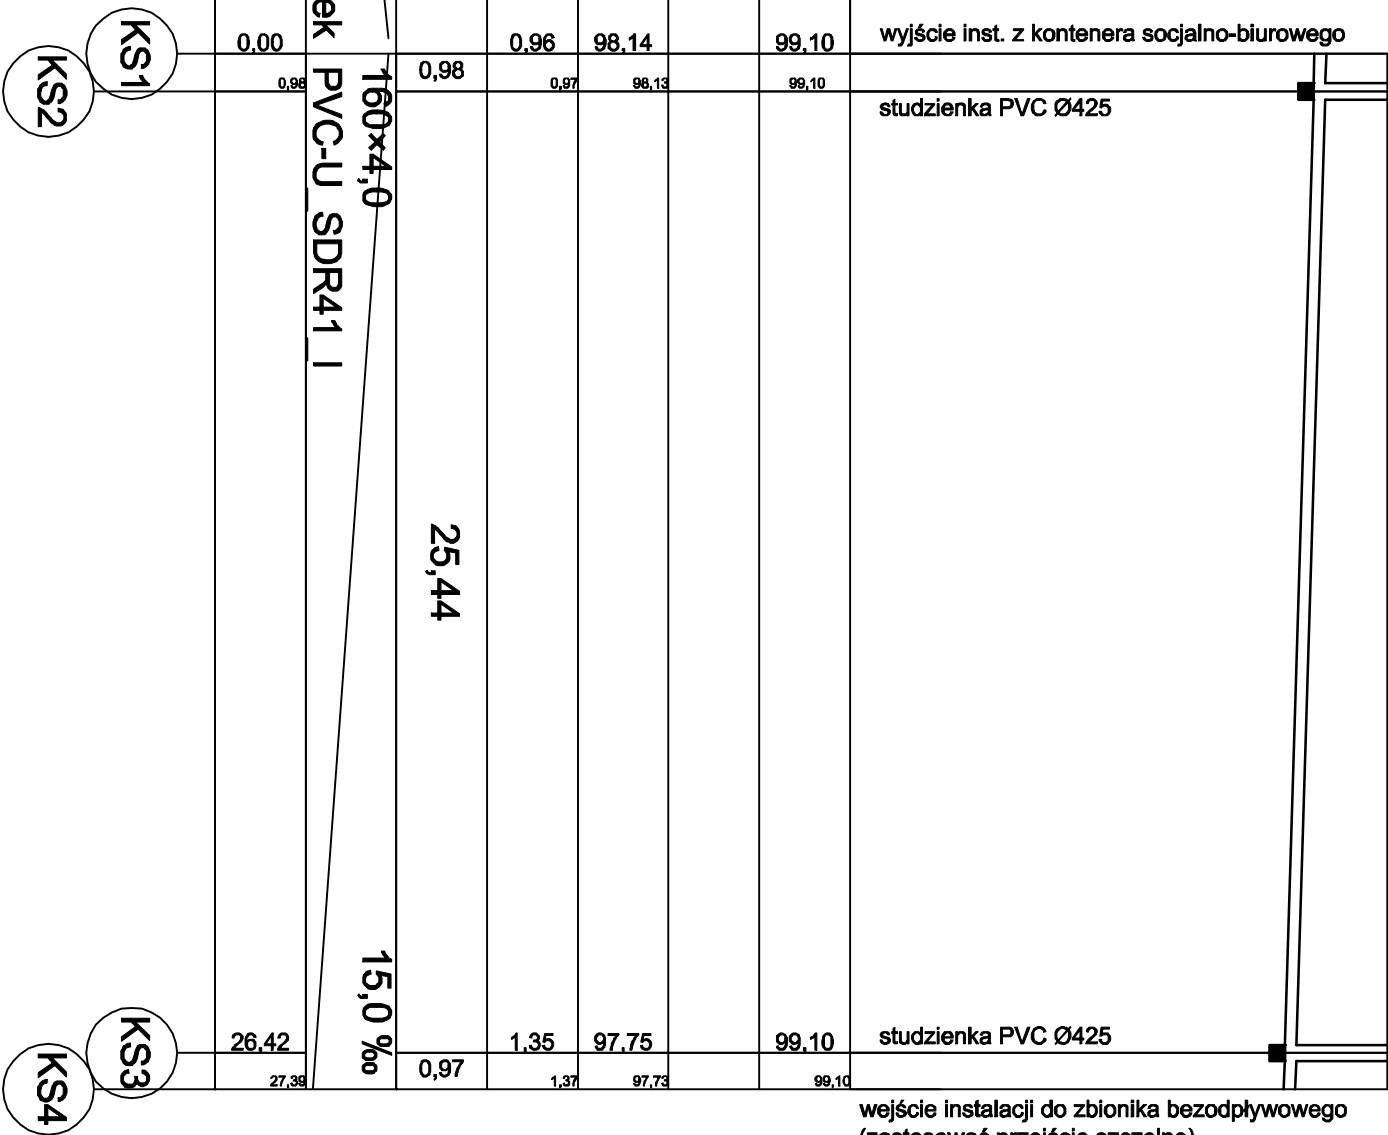

| | | | |
|--|---|---|------------------|
|  | | Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Eurodowiska CODEx s.dowski i Wspólnicy Spółka Jawna 63-000 Środa Wlkp., ul. Stachury 9 tel.: +48 61 623 91 20 fax: +48 61 623 91 21 s.dowski@codex.pl www.codex.pl | |
| Przedmiot zamówienia: Budowa punktu odbioru ścieków komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla Gminy Miejsceisto Rogoźnice w miejscowości Grabosno | System dokumentacji: Projekt wykonawczy | | |
| Tytuł projektu: | Wzrost: | | |
| Instalacja kanalizacji sanitarnej – profil | | | |
| Paragraf | Imię / nazwisko | Specjalność | Profil |
| Projektować: | mgr inż. Robert Ochowiak | Instalacje sanitarne | WKP/0338/PWOS/10 |
| Sprawdził: | mgr inż. Maciej Dziłowski | Instalacje sanitarne | LUD/1448/PWOS/10 |
| Strona 1 z 1 | | Strona 1 z 1 | |
| 15-03 | | 15-03 | |
| 1:100 | | 1:100 | |
| Dziwisk | | Dziwisk | |
| Instalacje | | Instalacje | |
| sanitarne | | sanitarne | |
| Date: | | Date: | |
| Grudzień | | Grudzień | |
| 2016 | | 2016 | |