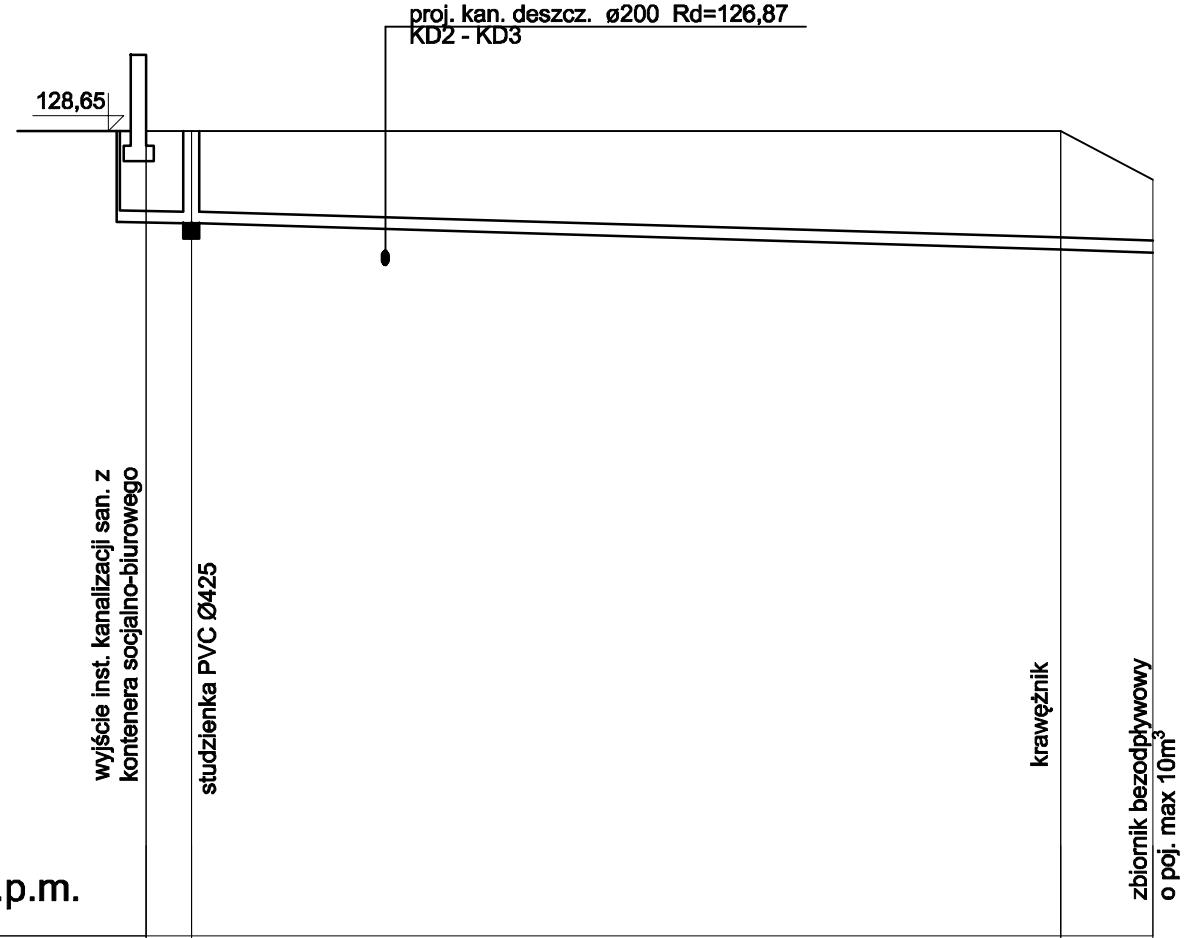

1:100

1:200

Poziom porównawczy 118,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	128,65	128,65	128,65	128,00
Rzędna terenu istniejącego				
Rzędna dna kanału	127,45	127,43	127,08	127,04
Zagłębienie dna kanału [m]	1,20	1,22	1,57	0,96
Odległości [m]		1,21	23,00	2,45
Średnice, materiał / Spadek		160×4,0 PVC-U_SDR41_I	15,0 ‰	16,0 ‰ 160×4,0 PVC-U_SDR41_I
Długość trasy [m]	0,00	1,21	24,21	26,66

B1 KS1 ZB

CODEX
Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna
63-000 Środa Wlkp. ul. Stachury 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21 sadowski@codex.pl www.codex.pl

Przedsięwzięcie: Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla Gminy Okonek

Stadium dokumentacji: Projekt wykonawczy

Tytuł rysunku: Instalacja kanalizacji sanitarnej - profil

Nr rys.: IS-03

Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Numer uprawnień	Podpis	Skala:
Projektował:	mgr inż. Robert Ochowiak	instalacje sanitarne	WKP/0338/PWOS/10		1:100
Sprawdził:	mgr inż. Maciej Dzikowski	instalacje sanitarne	LOD/1487/POOS/10		Branża: instalacje sanitarne
					Data: grudzień 2016